

CEI 60950-21
(Première édition – 2002)

IEC 60950-21
(First edition – 2002)

**Matériels de traitement de l'information – Sécurité –
Partie 21: Téléalimentation**

**Information technology equipment – Safety –
Part 21: Remote power feeding**

CORRIGENDUM 1

Page 24


Page 25

Figure 2

Figure 2

Remplacer la Figure 2 existante par la nouvelle figure suivante:

Replace the existing Figure 2 by the following new figure:

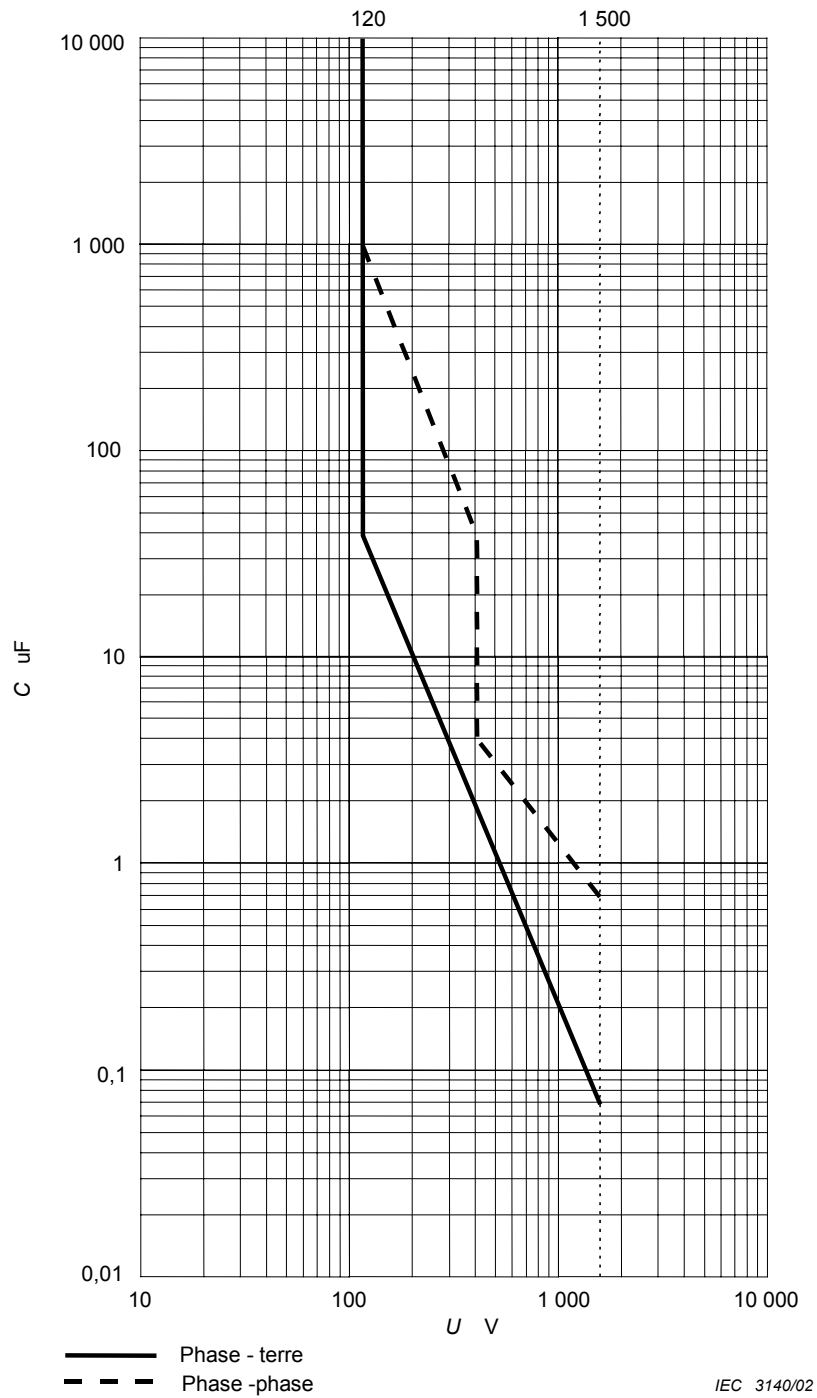


Légende

U Tension du CIRCUIT DE TÉLÉALIMENTATION

NOTE Voir A.5.3.

Figure 2 – Limites pour les valeurs de capacité des CIRCUITS DE TÉLÉALIMENTATION du système complet

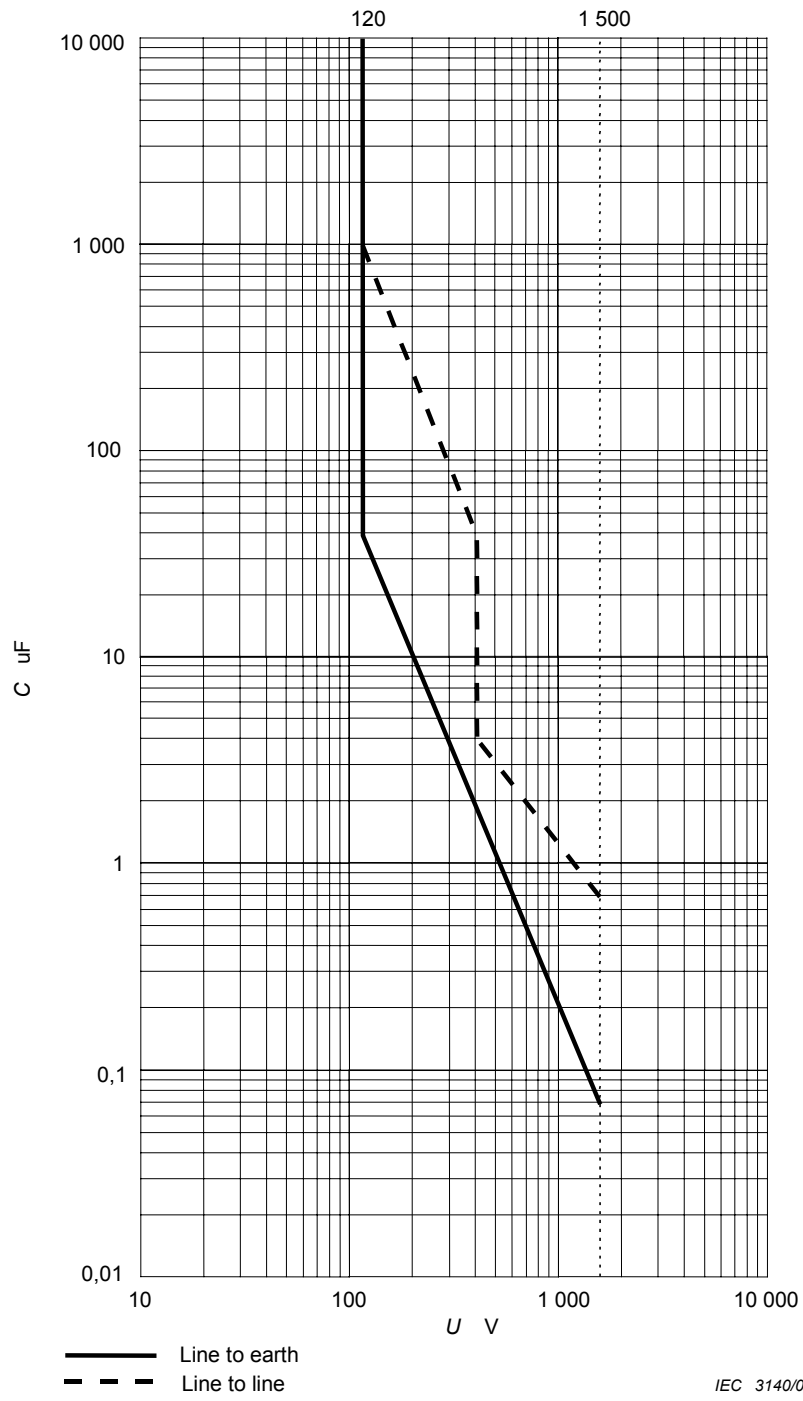

Key

U Voltage of the RFT CIRCUIT

NOTE See A.5.3.

Figure 2 – Limits for capacitance values of RFT CIRCUITS of the total system