


FI 01 Interprétation de l'Article 9
CEI 61347-1: 2000 Première édition
Appareillages de lampes - Partie 1: Prescriptions générales et prescriptions de sécurité

FEUILLE D'INTERPRETATION

La restriction "Toutefois, si l'appareillage de lampe comporte une borne de terre, celle-ci doit être utilisée uniquement pour la mise à la terre de cet appareillage" n'est pas applicable aux appareillages de lampe indépendants.

Les appareillages de lampe indépendants peuvent avoir des bornes de terre qui ne sont pas destinées seulement à leur propre mise à la terre.

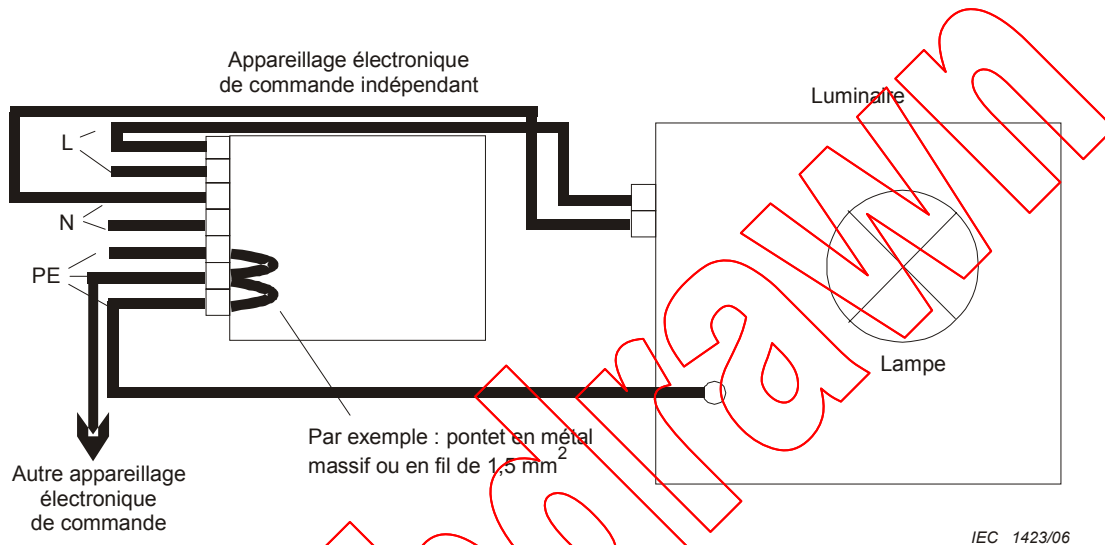

**IS 01 Interpretation of Clause 9
IEC 61347-1: 2000 First edition
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements**

INTERPRETATION SHEET

The restriction “However, if a lamp controlgear has an earthing terminal, this terminal shall only be used for earthing the lamp controlgear” is not applicable for independent lamp controlgear.

Independent lamp controlgear may have earthing terminals which are not only for their own earthing.

